

Asetuksen 14/2024 mukainen haittaeläintorjunta turkistiloilla

Jussi Peura, FIFUR
Bioturvakoulutus 30.1.2025

Kari57

Lintutorjunta talviaikana

- MMMn turkistilojen Bioturvallisuutta säätävän asetuksen 14/2024 mukaisesti turkistiloilla tulee tehdä haittaeläinten, kuten lintujen ja jyrsijöiden torjuntaa
- Asetuksen mukaiset vaatimuukset voidaan jakaa karkeasti kesäkauteen (15.4.-31.10.) ja talvikauteen (1.11.-14.4.)
- Asetuksen mukaiset vaatimukset poikkeavat hiukan toisistaan kesä- ja talvikautena
- Seuraavissa kalvoissa käydään läpi, mitä asetus edellyttää suojaukselta kesä- ja talviaikana




**Vaatimukset
kesäaikana
15.4-31.10.**




Asetuksen vaatimukset kesäaikana (15.4.-31.10.) –pakovarmat varjotalot

Vaihtoehto 1

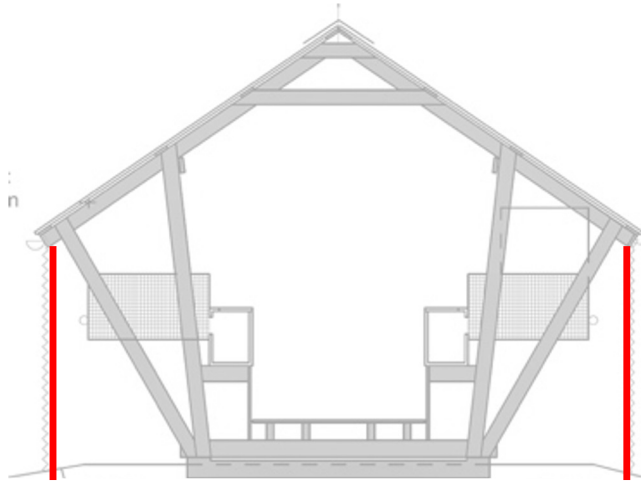

- Lintuverkot, joiden silmä- tai silmukkakoko on 25 mm tai tiheämpi
- Vesipisteitä **ei tarvitse suojata erikseen**
- Varjotaloissa on oltava ovet, jotka joko kiinteää materiaalia tai max 25 mm silmä- tai silmukkakoon verkkoa eikä oven ylä- tai alapuolelle tai sivuille saa jäädä yli 25 mm rakoa
- Varjotalossa ei saa missään olla yli 25*25 mm reikää
- Ovet pidettävä kiinni aina, kun niistä ei kuljeta

Vaihtoehto 2

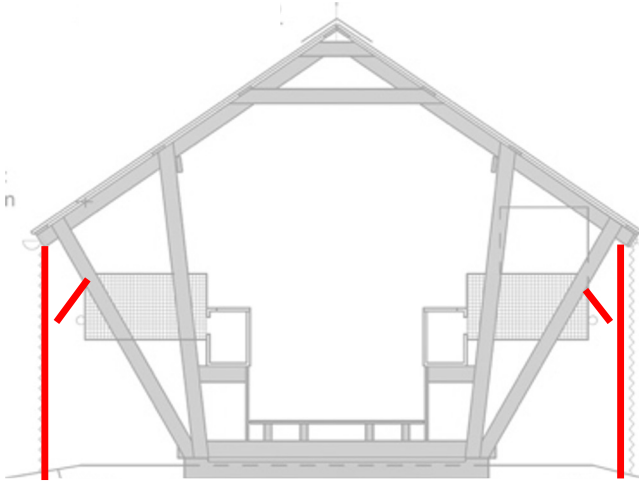


- Lintuverkot, joiden silmä- tai silmukkakoko on suurempi kuin 25
- Vesipisteet **on suojattava**
- Varjotaloissa on oltava ovet, jotka joko kiinteää materiaalia tai max 25 mm silmä- tai silmukkakoon verkkoa eikä oven ylä- tai alapuolelle tai sivuille saa jäädä yli 25 mm rakoa
- Varjotalossa ei saa missään olla yli 25*25 mm reikää
- Ovet pidettävä kiinni aina, kun niistä ei kuljeta

Huomioita:

- ✓ Pakovarmoissa varjotaloissa verkon voi virittää myös kahden varjotalon väliin
- ✓ Lintuverkko ei saa koskettaa häkkiä missään kohtaa
- ✓ Verkon pitää estää lintujen pääsy myös häkin alle
- ✓ Jos käytetään suurempaa, kuin 25 mm silmä- tai silmukkakoon verkkoa, on juottoputki suojattava erikseen jollain teknisellä ratkaisulla. Lintu ei saa päästä ulostamaan suoraan vesikuppiin tai nippaan eikä myöskään edes teoriassa pystyä laskeutumaan vesinipan tai kupin kohdalla olevan vesiputken tai vesiputken ympärillä olevan eristeen päälle, josta uloste mahdollisesti voisi valua vesikuppiin tai nippaan

Asetuksen vaatimukset kesäaikana (15.4.-31.10.) –Ei-pakovarmit varjotalot

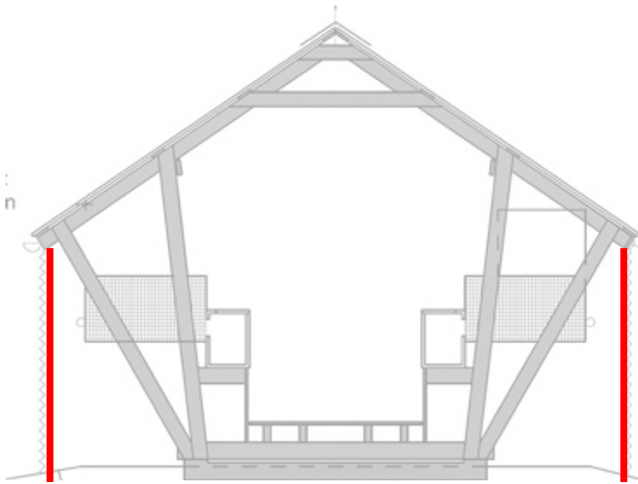

- Lintuverkot, joiden silmä- tai silmukkakoko on 25 mm tai tiheämpi
- Vesipisteitä **ei tarvitse suojata erikseen**
- Varjotaloissa on oltava ovet, jotka joko kiinteää materiaalia tai max 25 mm silmä- tai silmukkakoon verkkoa eikä oven ylä- tai alapuolelle tai sivuille saa jäädä yli 25 mm rakoja
- Varjotalossa ei saa missään olla yli 25*25 mm reikää
- Ovet pidettävä kiinni aina, kun niistä ei kuljeta

Huomioita:

- ✓ Ei-pakovarmoissa varjotaloissa verkkoa ei saa virittää kahden varjotalon väliin vaan verkotus on tehtävä varjotalokohtaisesti
- ✓ Lintuverkko ei saa koskettaa häkkiä missään kohtaa
- ✓ Verkon pitää estää lintujen pääsy myös häkin alle
- ✓ Ei-pakovarmoissa varjotaloissa ei saa käyttää suurempaa, kuin 25 mm silmä- tai silmukkakoon verkkoa

Asetuksen vaatimukset kesäaikana (15.4.-31.10.) -Rehuvarastot, -siilot ja trukit

- ✓ Lintujen pääsy rehuvarastoihin ja -siiloihin on estettävä.
- ✓ Rehuvarastoissa on oltava ovet ja niiden on oltava suljettuina, kun niistä ei kuljeta.
- ✓ Ovien tulee olla itsestään sulkeutuvia tai ne tulee voida sulkea helposti varastoa käytettäessä.
- ✓ Rehuvarastot on puhdistettava säännöllisesti.
- ✓ Rehusiilot tulee pitää suljettuina aina, kun pitopaikan toiminta ei edellytä niiden avaamista.
- ✓ Rehusiilot on puhdistettava aina siilon tyhjentyessä
- ✓ Rehusiilojen pesuedet eivät saa päästä puhdistamattomina ympäristöön.



Asetuksen vaatimukset kesäaikana (15.4.-31.10.)

-Jyrsijätorjunta: kasvillisuus ja yleinen siisteys

- Turkistarhoilla on huolehdittava myös muiden haittaeläinten kuin lintujen torjunnasta
- Turkistarhan alue on pidettävä siistinä, eikä siellä saa olla rehun jäämiä eikä suojapaikkoja haittaeläimille
- Ylimääräisiä tavaroita ei saa varastoida tarhan alueella
- Kasvillisuus on pidettävä lyhyenä rakennusten tai rakennelmien seinästä vähintään kahden metrin etäisyydelle ulottuvalla alueella
 - Tarkoittaa käytännössä: kasvillisuus pyrittävä pitämään max. 5 cm mutta ei milloinkaan yli 10 cm
- Kasvillisuuden pituudesta ja tarha-alueen yleisestä siisteydestä tuli eniten merkintöjä viranomaistarkastuksissa vuonna 2024



**Vaatimukset
talviaikana
1.11.-14.4.**




Lintutorjunta talviaikana

- Talviaikana lintuverkkoja ei automaattisesti vaadita varjotaloissa 1.11.-14.4.2025 välisenä aikana, **jos muut lintusuojauksen talvikauden ehdot täyttyvät**
- On tärkeää huomata, että joissain tapauksissa lintuverkkojen pitäminen paikoillaan myös talvella voi olla helpoin ja yksinkertaisin tapa täyttää bioturva-asetuksen ehdot
- Seuraavissa kalvoissa käydään läpi, mitä asetukset edellyttää varjotalojen suojaukselta talviaikana




Asetuksen vaatimukset talviaikana (1.11.-14.4.) -Pakovarmat varjotalot

Vaihtoehto 1

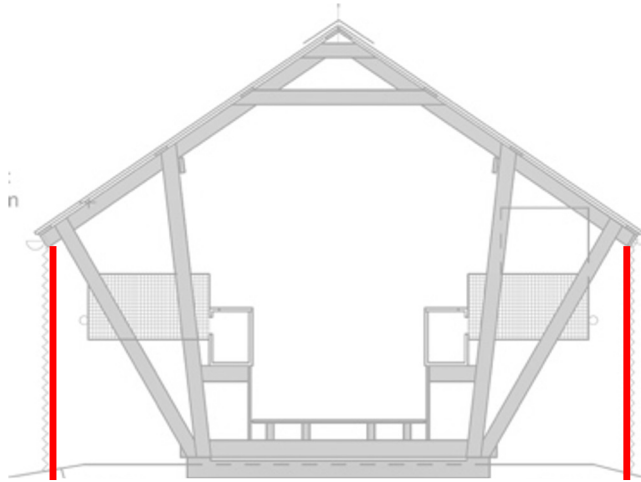


- Lintuverkot pidetään paikoillaan myös talvella ja verkkojen silmä- tai silmukkakoko on 25 mm tai tiheämpi
- Vesipisteitä **ei tarvitse suojata erikseen** talvikaudella
- Varjotaloissa on oltava ovet, jotka joko kiinteää materiaalia tai max 25 mm silmä- tai silmukkakoon verkkoa eikä oven ylä- tai alapuolelle tai sivuille saa jäädä yli 25 mm rakoa
- Varjotalossa ei saa missään olla yli 25*25 mm reikää

Vaihtoehto 2

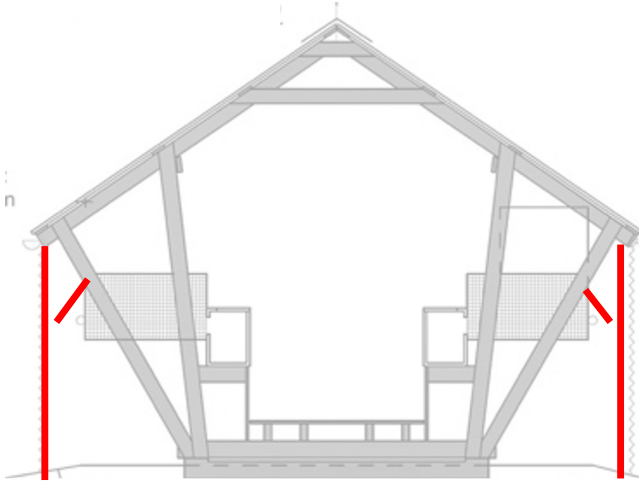

- Lintuverkot pidetään paikoillaan myös talvella ja verkkojen silmä- tai silmukkakoko on suurempi kuin 25
- Vesipisteet **on suojattava** talvikaudella
- Varjotaloissa on oltava ovet, jotka joko kiinteää materiaalia tai max 25 mm silmä- tai silmukkakoon verkkoa eikä oven ylä- tai alapuolelle tai sivuille saa jäädä yli 25 mm rakoa
- Varjotalossa ei saa missään olla yli 25*25 mm reikää


Vaihtoehto 3

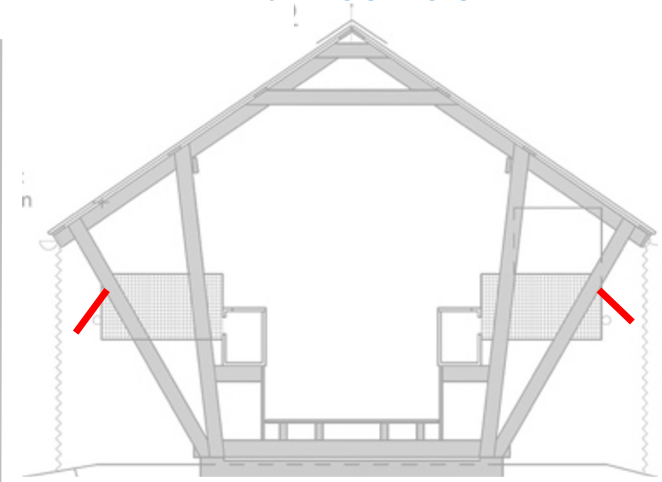

- Lintuverkot poistetaan talveksi
- Vesipisteet **on suojattava** talvikaudella
- Varjotaloissa on oltava ovet, jotka joko kiinteää materiaalia tai max 25 mm silmä- tai silmukkakoon verkkoa eikä oven ylä- tai alapuolelle tai sivuille saa jäädä yli 25 mm rakoa
- Varjotalossa ei saa missään olla yli 25*25 mm reikää


Asetuksen vaatimukset talviaikana (1.11.-14.4.) –Ei-Pakovarmat varjotalot

Vaihtoehto 1

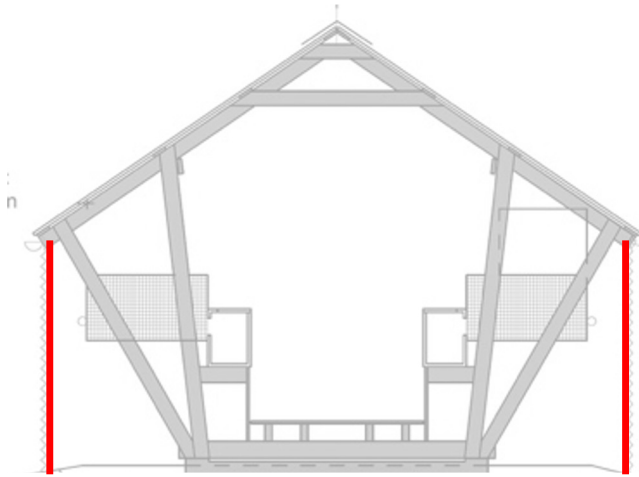

- Lintuverkot pidetään paikoillaan myös talvella ja verkon silmä- tai silmukkakoko on 25 mm tai tiheämpi
- Vesipisteitä **ei tarvitse suojata erikseen** talvikaudella
- Varjotaloissa on oltava ovet, jotka joko kiinteää materiaalia tai max 25*25 mm silmä- tai silmukkakoon verkkoa eikä ylä- tai alapuolelle tai sivuille saa jäädä yli 25 mm suurempaa rakoja
- Missään ei saa olla yli 25*25 mm reikää

Vaihtoehto 2

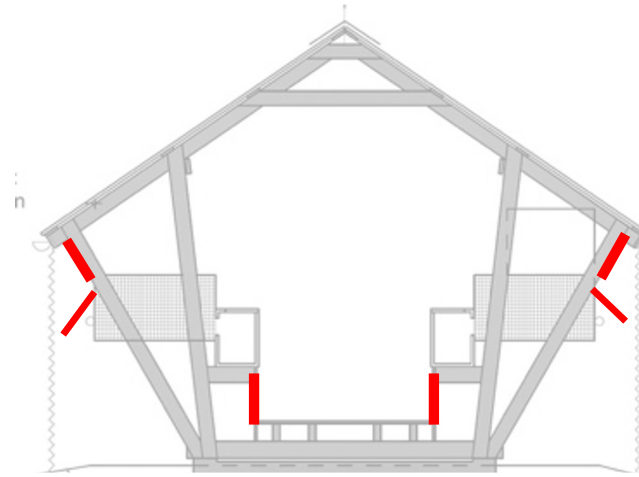

- Lintuverkot poistetaan talveksi
- Räystään ja häkin väli sekä häkin ja lattian väli on tukittava kiinteällä materiaalilla tai max 25 silmä- tai silmukkakoon verkolla
- Vesipisteet **on suojattava** talvikaudella
- Varjotaloissa on oltava ovet, jotka joko kiinteää materiaalia tai max 25*25 mm silmä- tai silmukkakoon verkkoa eikä ylä- tai alapuolelle tai sivuille saa jäädä yli 25 mm suurempaa rakoja
- Missään ei saa olla yli 25*25 mm reikää

Muutamia toimivia ideoita vesipisteen suojauksen toteutukseen



Asetuksen vaatimukset talviaikana (1.11.-14.4.)

-Rehuvarastot, -siilot ja trukit

- ✓ Lintujen pääsy rehuvarastoihin ja -siiloihin on estettävä.
- ✓ Rehuvarastoissa on oltava ovet ja niiden on oltava suljettuina, kun niistä ei kuljeta.
- ✓ Ovien tulee olla itsestään sulkeutuvia tai ne tulee voida sulkea helposti varastoa käytettäessä.
- ✓ Rehuvarastot on puhdistettava säännöllisesti.
- ✓ Rehusiilot tulee pitää suljettuina aina, kun pitopaikan toiminta ei edellytä niiden avaamista.
- ✓ Rehusiilot on puhdistettava aina siilon tyhjentyessä
- ✓ Rehusiilojen pesuvedet eivät saa päästä puhdistamattomina ympäristöön.





Asetus 14/2024 ja FIFUR sertifiointi

- ✓ FIFUR sertifiointi ja lainsäädäntö ovat erillisiä kokonaisuuksia
- ✓ Sertifiointiin on liitetty useita tärkeitä lainsäädännön kohtia, mutta ei kaikkia
- ✓ FIFUR auditointikäynnin läpäisy ei automaattisesti tarkoita, että tilalla on toteutettu kaikki lainsäädännön vaatimukset
- ✓ On yrittäjän omalla vastuulla varmistaa, että niin asetuksen 14/2024 kuin muunkin lainsäädännön mukaiset vaatimukset ovat toteutettu
- ✓ Kuitenkin, jos viranomaisvalvonnassa todetaan puutteita asetuksen 14/2024 tai muun lainsäädännön nodattamisessa, on sillä seuraamuksia myös tilan sertifiointistatukseen

Bioturvainvestoinnit

- Bioturvainvestointeihin on edelleen mahdollista hakea investoitukea
- Investointihakemusten osalta voit tarvittaessa ottaa yhteyttä:
 - Hannu Kärjä, PSTK, hannu.karja@fifur.fi, 040 503 2961
 - Steven Frosth Dahl, SÖP, steven.frostdahl@fifur.fi, 044 365 2925
- Mahdollisten lintuverkkojen yhteishankintojen osalta voit olla yhteydessä:
 - Jan Lillsund, Saga Furs, jan.lillsund@sagafurs.com, 050 308 4766



Kiitos, kysymyksiä?

